

DIII DZ/gF 63A/500V



Specifikace

Kód ETI	002313103
Popis	DIII DZ/gF 63A/500V
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	63
Typ	D
Velikost	DIII
Charakteristika	DZ
Jmenovité AC napětí (V)	500
Jmenovité DC napětí (V)	250
Rozměry	E33
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Vypínací schopnost AC (kA)	50
Vypínací schopnost DC (kA)	8
Ztrátový výkon (W)	12,8
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace




Návod

Katalog technických údajů


COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_I
nstruction manual

Prohlášení CE


COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE _EFUSE

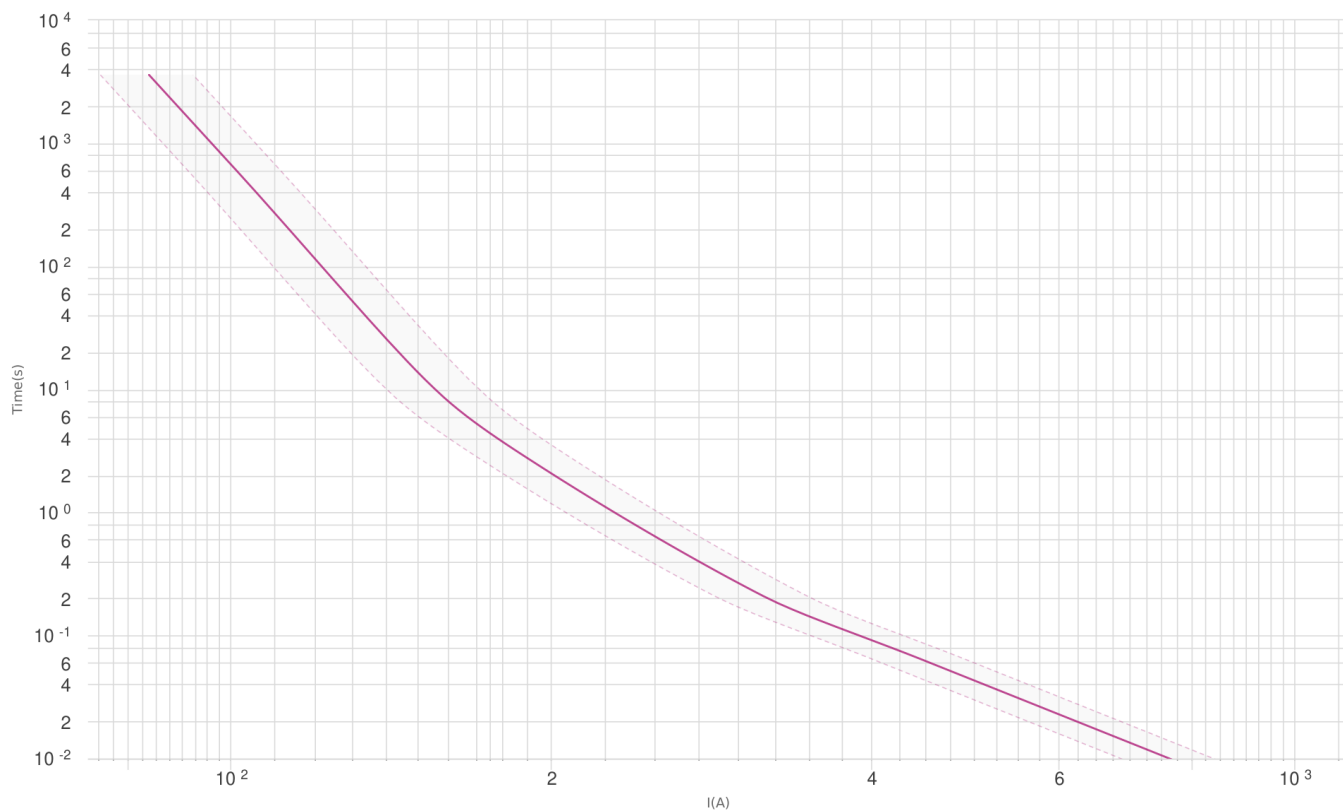

Tavné charakteristiky

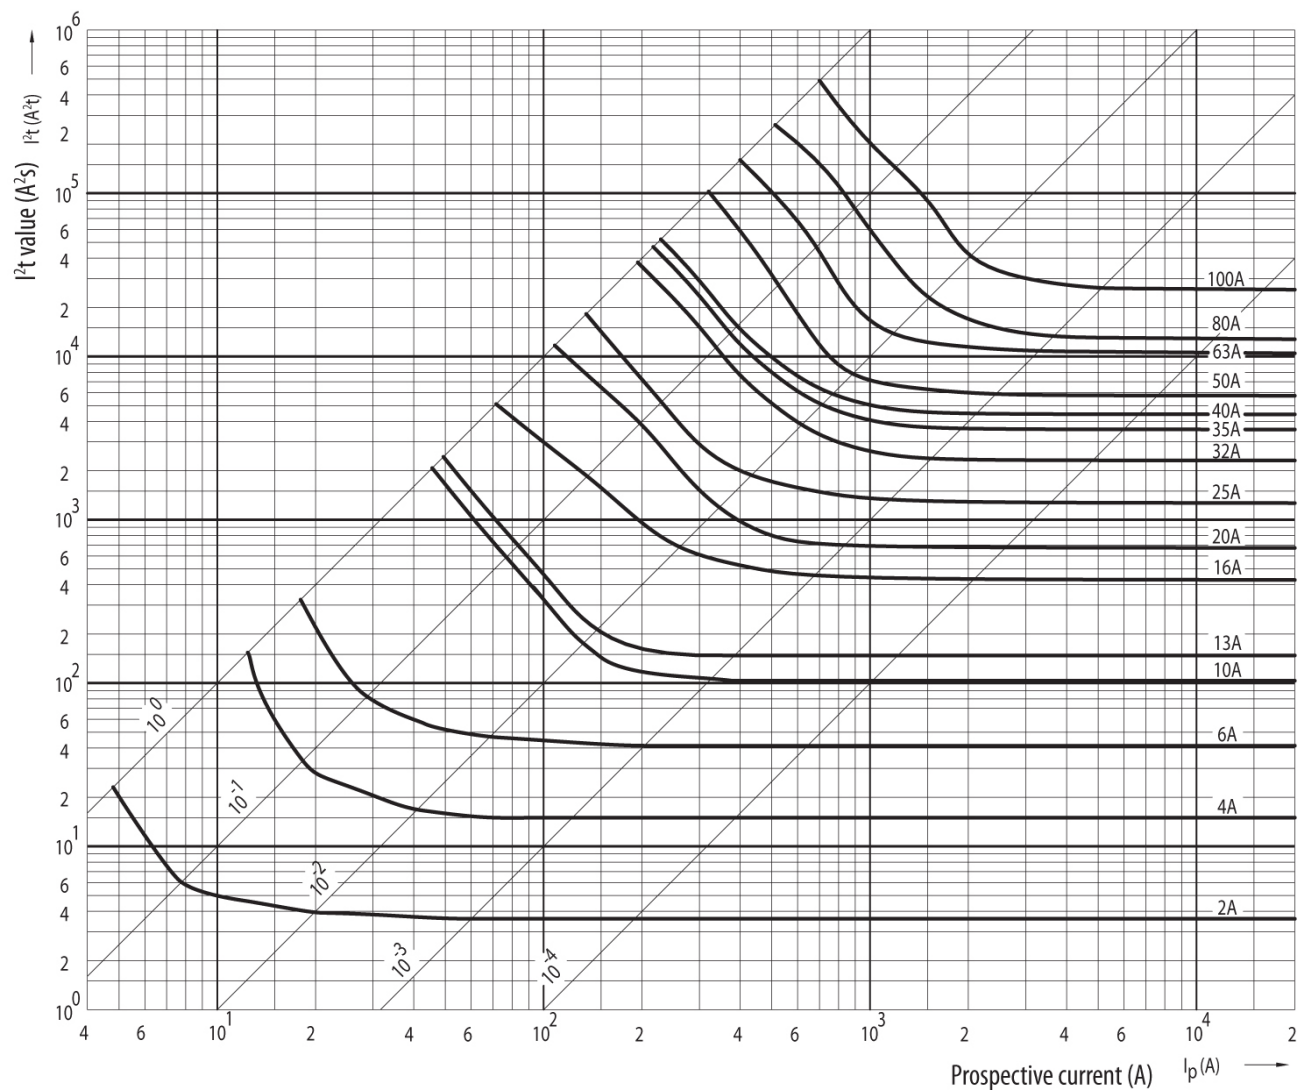

Rozměrový výkres

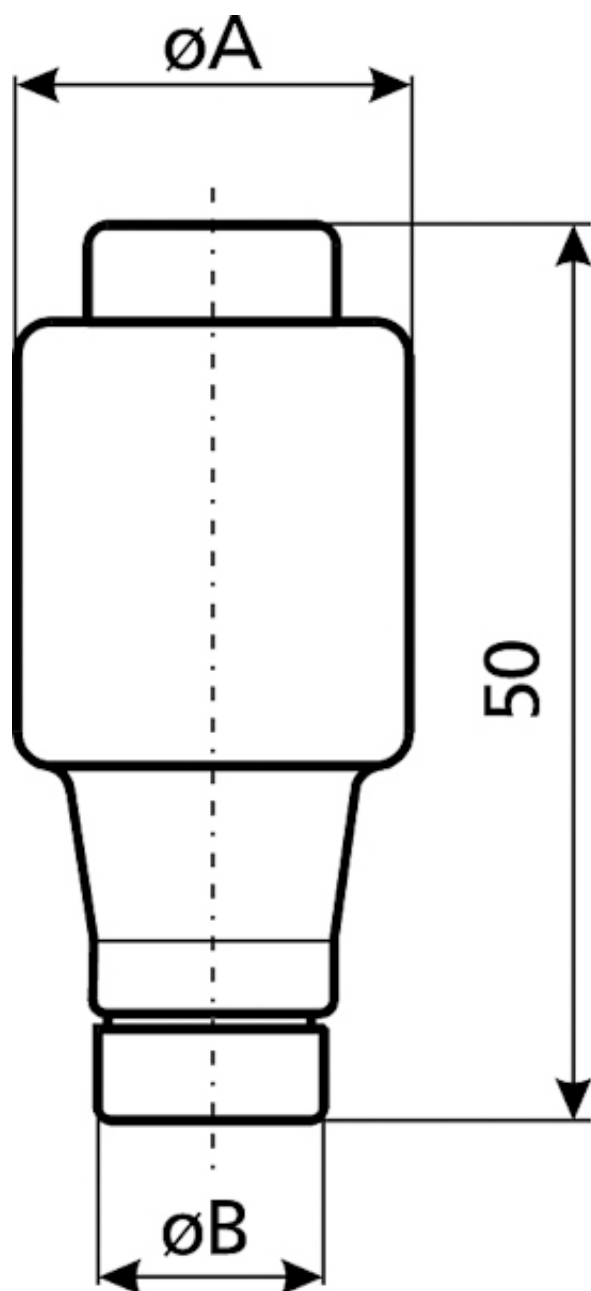

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Certifikát

Stadtwerke München GmbH, Technischer Service, 80802 München, Franzstr. 9

GESCHÄFTSBEREICH TECHNISCHER SERVICE
Geschäftsgebiet/Fachbereich Prüfwesen
Sachbearbeiter: Hr. Richter

Unser Zeichen: VE - T - ZP
Telefon: (0 89) 23 61/ 8030
Telefax: (0 89) 23 61/ 8033

Prüfbericht

(Test report)

Nr. 760150-2

Antragsteller:
(Applicant)

ETI d.d.
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slowenien
Antrag vom 05.04.2000
Aktenzeichen Franc Piki

Gegenstand:
(Object)

D-Sicherungseinsätze DIII
Prüflinge erhalten am 11.04.2000 und 23.10.2000

Hersteller:
(Manufacturer)

Antragsteller

Art der Prüfung:
(Art of test)

Informationsprüfung
nach CEE 16:02/1970 deutsche Übersetzung

Prüfergebnis:
(Test resultat)

Forderungen erfüllt (ok)

Inhalt:
(List)

Eingereichte Prüflinge
Aufbau-Übersicht
Prüfprogramm
Prüftabellen mit Ergebnissen
Schmelzleiterzeichnung
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel
Oszillogramme

Seite 1
Seite 1 (2 englisch)
Seite 3 (4 englisch)
Nr 1 bis 7
Seite 5
Seite 6 und 7
Seite 8
Anhang

Abschluß:
München, den 10.11.2000

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.



Vypínací charakteristiky

