

D02 gG 20A/400V



Specifikace

Kód ETI	002212001
Popis	D02 gG 20A/400V
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	20
Typ	D0
Velikost	D02
Charakteristika	gG
Jmenovité AC napětí (V)	400
Jmenovité DC napětí (V)	250
Rozměry	E18
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Vypínací schopnost AC (kA)	50
Vypínací schopnost DC (kA)	8
Ztrátový výkon (W)	2,7
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Aplikace	Pro ochranu kabelu

Online stránka produktu 

Další dokumentace



Návod


Katalog technických údajů

3D model

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_I
nstruction manual


Prohlášení CE

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE _EFUSE

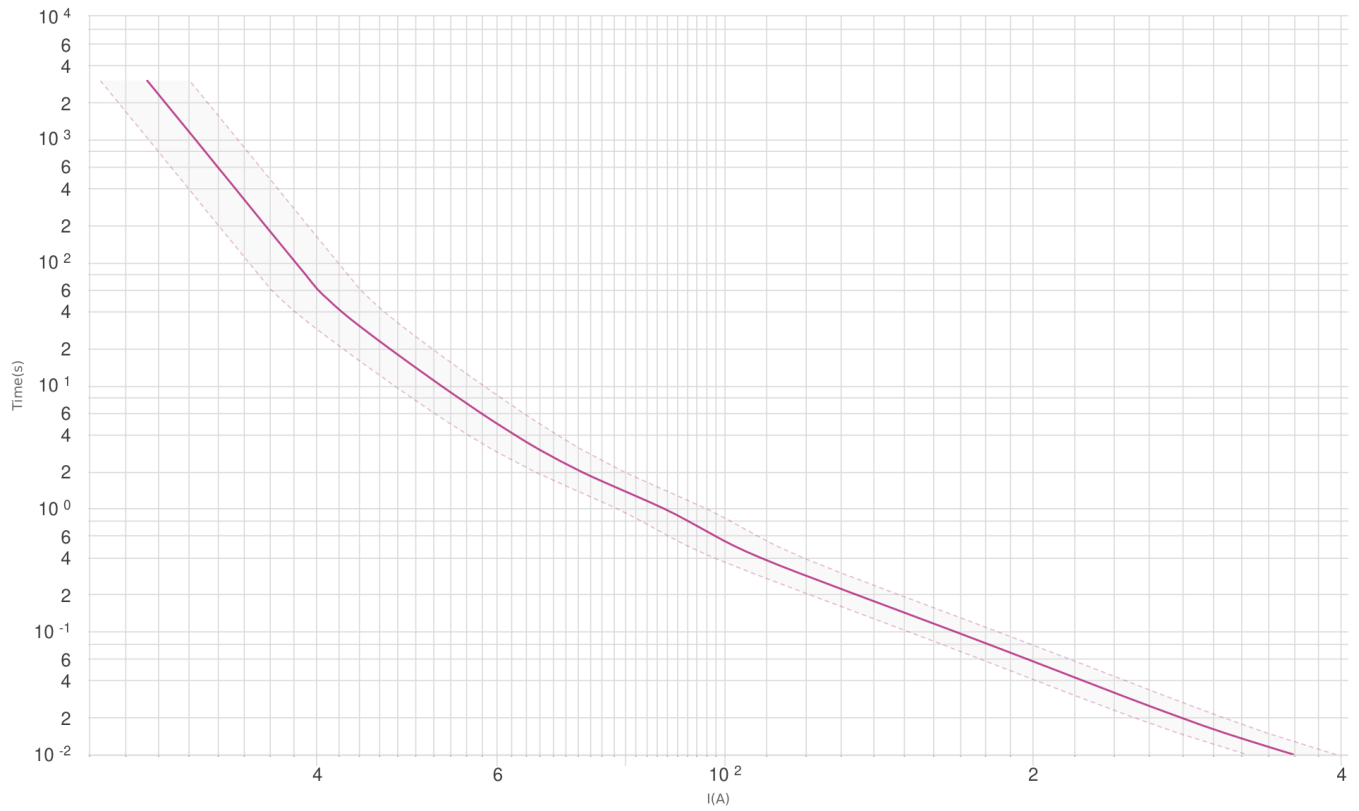


Tavné charakteristiky


Melting energy
characteristics I^2t

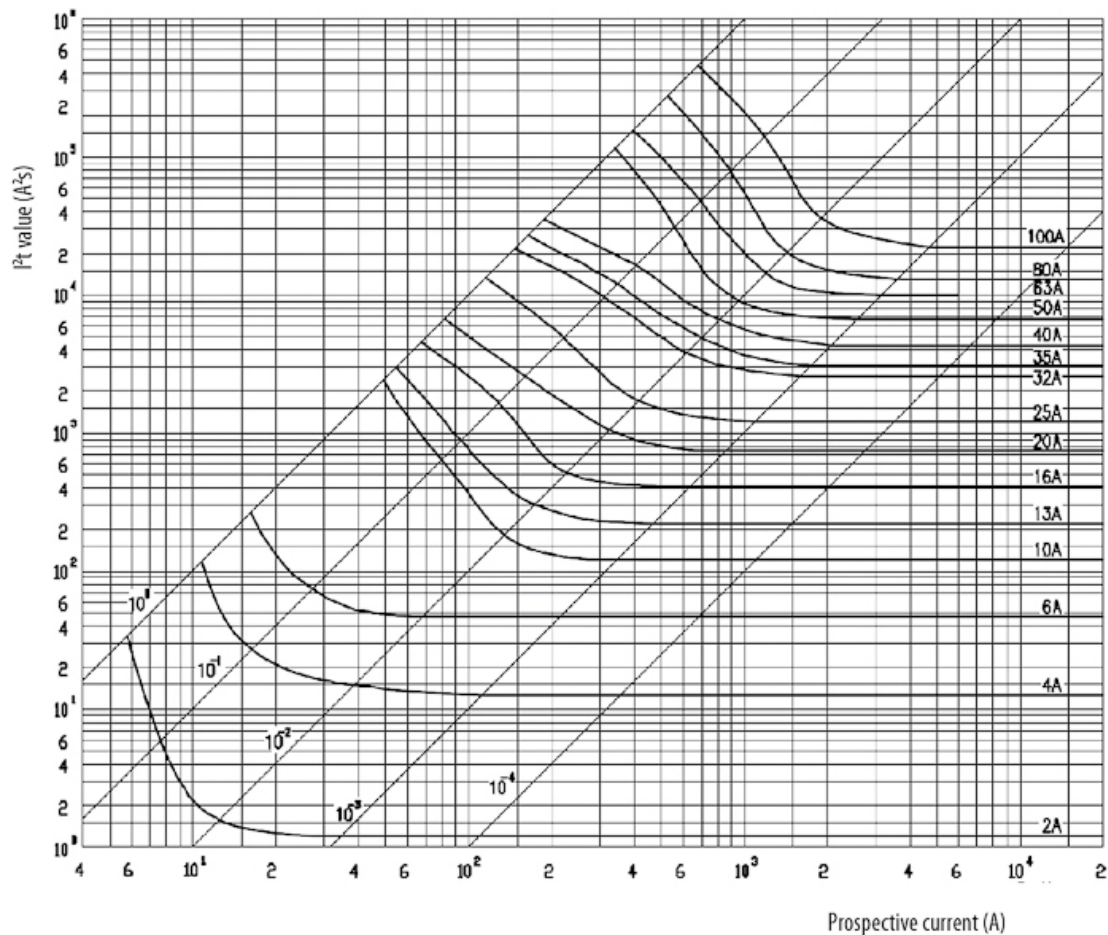

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE _ITCHARACTERISTIC

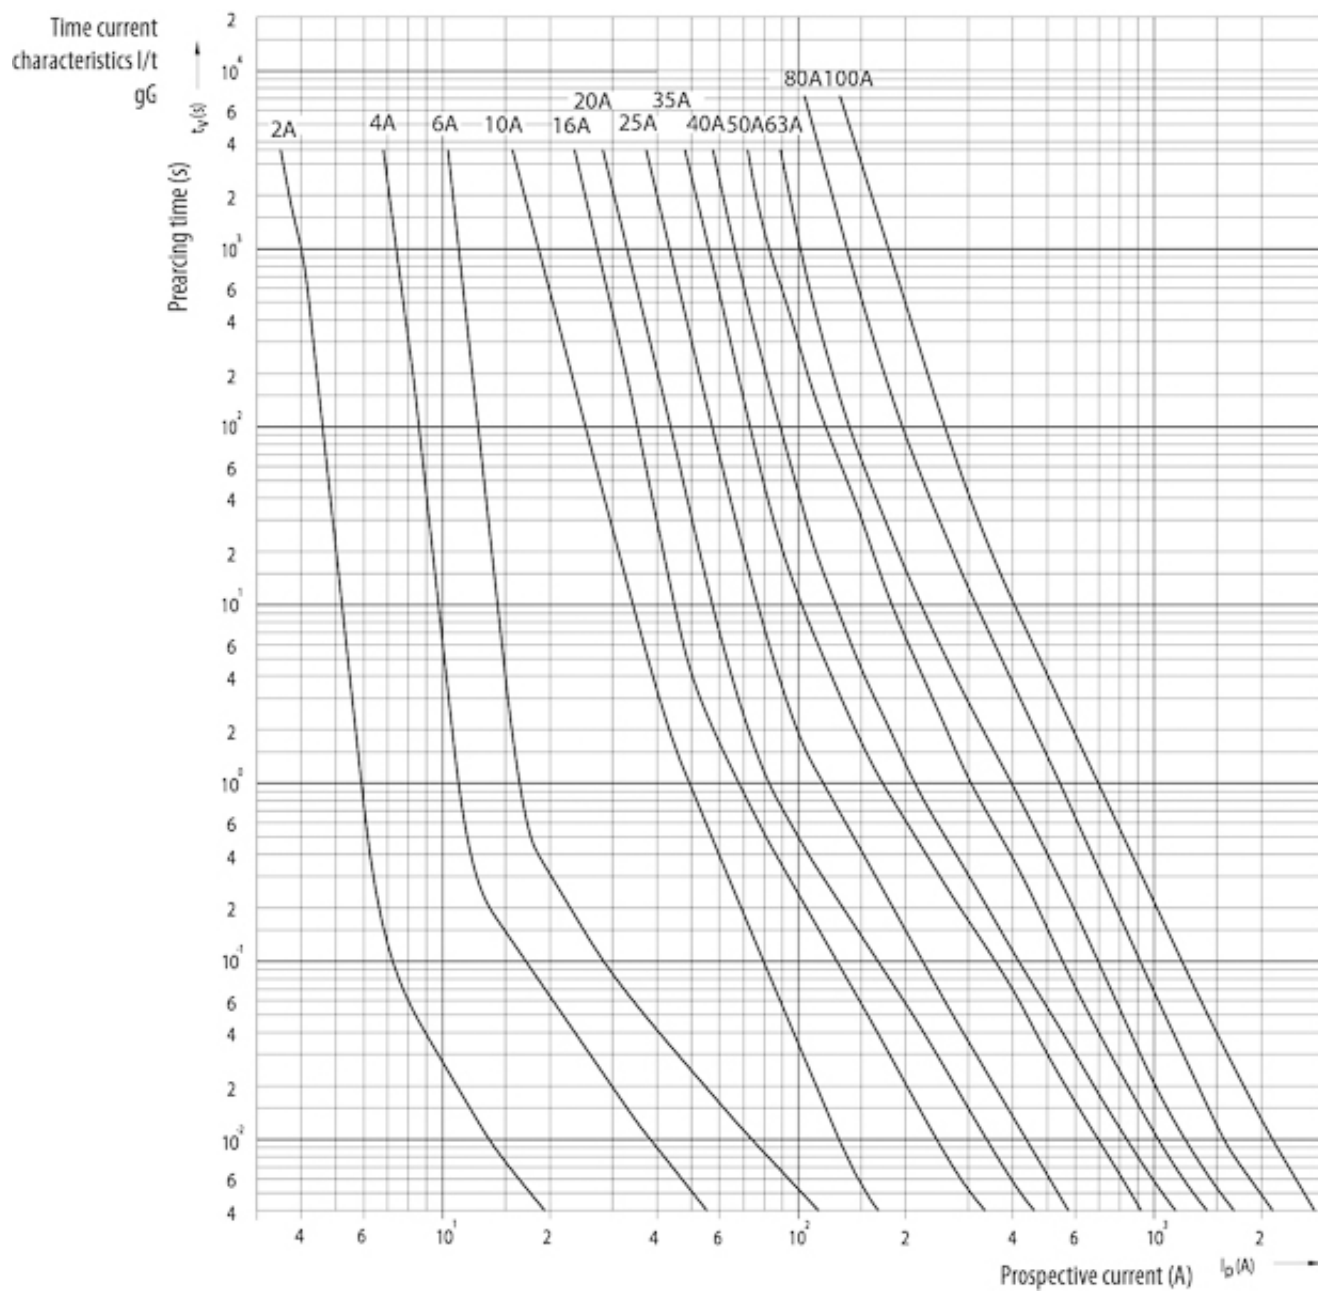

Rozměrový výkres

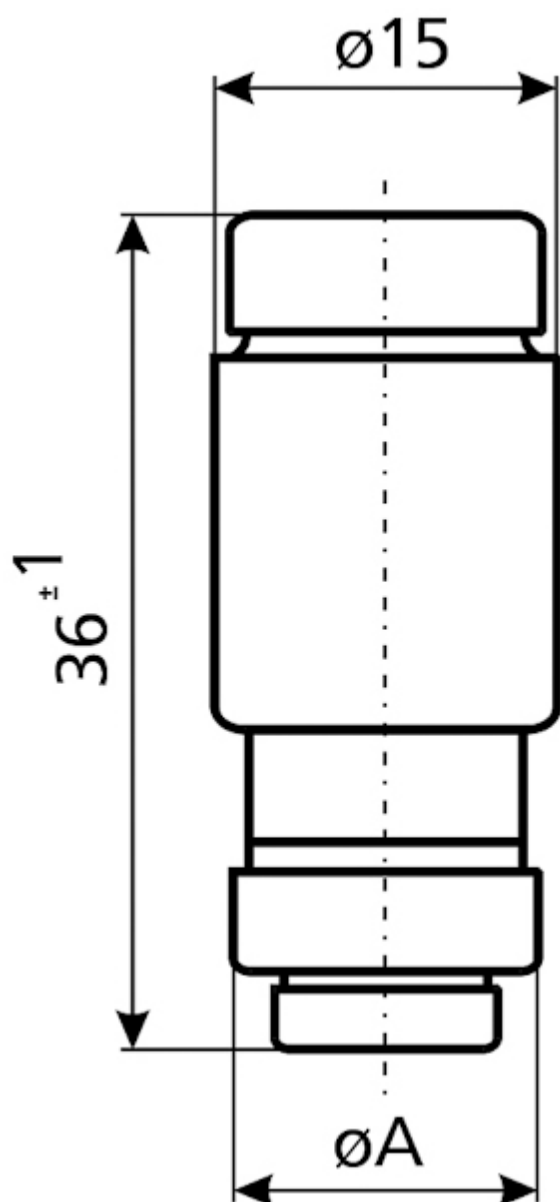

I_n [A]	$\varnothing A$
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Certifikát

CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen

CENELEC Certification Agreement · CCA · Accord de Certification du CENELEC

Mitteilung von Prüfergebnissen

Notification of Test Results

CCA/DE 11797

Erzeugnis Product	Low-voltage fuses for use by unskilled persons; D-System
geprüft im Auftrag von tested by request of	ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, SI - 1411 IZLAKE
hergestellt in (Firma und Ort) manufactured at (Name and Place)	ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, SI - 1411 IZLAKE
Betriebsdaten und wichtige Merkmale Rating and principal characteristics	AC 400 V/DC 250 V 20 A; 25 A; 32 A; 35 A; 40 A; 50 A; 63 A I ₁ AC 50 kA/DC 8 kA; Size D02
Warenzeichen (falls vorhanden) Trade mark (if any)	ETI
Typenbezeichnung Model/Type Ref.	D02-221200.-01
Zusätzliche Information (falls erforderlich) Additional information (if necessary)	

Ein Muster dieses Erzeugnisses ist geprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm
A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the current standard

(HD/EN und gleichwertige nationale Norm – Nummer und Ausgabe) (HD/EN and equivalent national standard – Number and edition)	EN 60269-1:1998; EN 60269-3:1995 HD 630.3.1S2:1997 (IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995, modified)
--	---

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr. 8472-1130-0003/321UG) hervorgeht.
as shown in the test report (reference No.).

Diese Mitteilung von Prüfergebnissen ist das Ergebnis einer Prüfung, die an einem eingereichten Muster eines Erzeugnisses in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der jeweiligen Norm durchgeführt worden ist.

Diese Mitteilung von Prüfergebnissen ist von einer Stelle ausgestellt worden, die am CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen (CCA) vom 11. September 1973 in der Fassung vom 29. März 1983 teilnimmt. Jede andere am CCA teilnehmende Stelle nimmt diese Mitteilung als Grundlage für die Erteilung eines nationalen Konformitätszeichens (Prüfzeichens) oder einer nationalen Zulassung, wie es im CCA festgelegt ist, solange die oben genannte Norm im Lande dieser Stelle noch gültig ist.


This Notification of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

This Notification of Test Results has been established by a body which participates in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March 1983. Any other body participating in the CCA will take this Notification as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA as long as the standard referred to above is still in force in the country of that body.

D-63069 Offenbach am Main, 2000-06-14
Merianstraße 28

Bearbeiter/Tel.: F32/Mr. Hampe / ham-ba, -417
Aktenzeichen: 8472-1130-0003/321UG
Internal reference

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



☎ (+49) (69) 83 06-0, Fax (+49) (69) 83 06-555, e-mail: VDE-Info@VDE-Institut.com

Vypínací charakteristiky

Cut-off current characteristics

